




OBVEZNA IZRADA RADIONIČKIH NACRTA
MJERE UZETI U NARAVI !

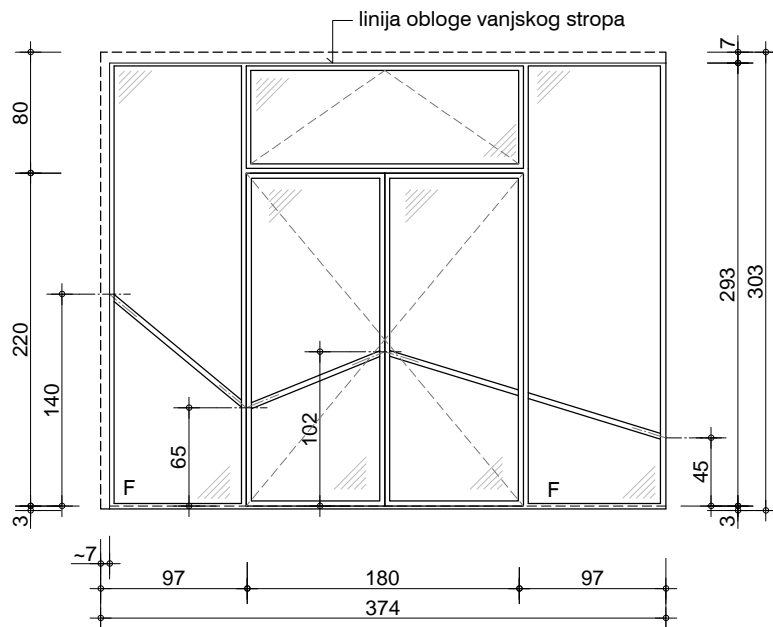

POGLED

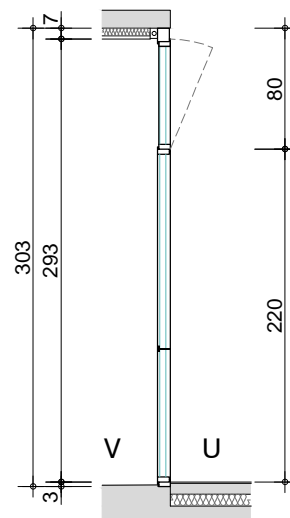

PRESJEK

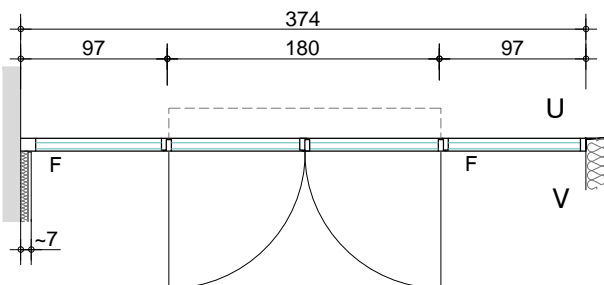

TLOCRT

ST. 1 ULAZNA STIJENA

Izrada, dobava i ugradnja ulazne ostakljene stijene u zid. otvoru vel. 374×303 cm koja se sastoji od dvokrilnih ulaznih zaokretnih vrata, otklopnog nadsvjetla i fiksnog ostakljenja bočno s obje strane. Svijetli otvor vrata 180×220 cm, otvaranje krila prema vani. Nadsvjetlo iznad vrata - jedno otklopno krilo prema unutra. Bočna fiksna ostakljena okna po cijeloj visini (303 cm).

Profil stijene čelični pocinčani i bojani sa prekinutim termičkim mostom, proizvodnje SECCO tip OS2 75 (dubina profila normativno 75 mm). Gornji i jedan bočni okvir stijene mora biti povišen/proširen radi obloge vanjskog stropa i zida (obloga cca 7 cm). Razdjelne profile između stakla unutar krila treba odabrati što tanje (npr. P2964).

Boja profila (crna ili antracit) i oblik letvice uz ostakljenje po izboru projektanta.

Ostakljenje trostruko izo-staklo ukupne debljine 40 mm, ispunjena međurazmaka plinom (argon), jedno staklo kaljeno 8 mm, dva stakla sa Low-e premazom, uvjet za ostakljenje max. $U_g = 0,6 \text{ W/m}^2\text{K}$.

Okov kvalitetan, protuprovalni (otpornost min. RC3).

Izvesti prema zadanoj shemi.

kom. 1 ×

MJ. 1:50